


Monteringsanvisning MA 9.E.6

TTM Mag 76 Magnetfilter



Ved montering i kombinasjon med avgasser NoXygen

Koble Mag 76 til systemet (1/2 " innvendig rørgjenger) ved å installere den direkte til NoXygens avstengingsventil. Dette gjøres ved å først montere medfølgende kompresjonskobling, for deretter å koble til Mag 76.

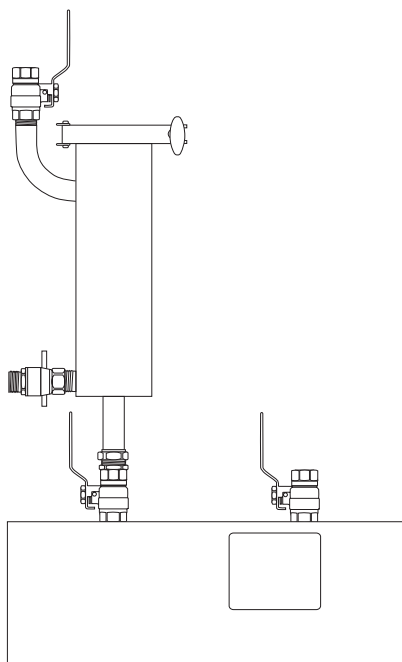

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Mag 76 bør kontrolleres og rengjøres regelmessig. Intervallene avhenger av hvor mye smuss og magnetitt det er i systemet. Ett godt tegn på at filteret trengs å rengjøres er når avgasseren (NoXygen) går på korte intervaller.

1. Slå av NoXygen.
2. Steng avstengingsventilene på innløpet til Mag 76, samt innløpet til NoXygen.
3. Sett en bøtte under dreneringsventilen, eller koble til en slange.
4. Åpne dreneringsventilen.
5. Ta av lokket og løft ut filterpatronen og magnetstaven.
6. Rengjør/bytt filterpatronen og magnetstaven. Sett delene inn igjen, glem ikke pakningene. Monter tilbake lokket og steng dreneringsventilen.
7. Åpne avstengingsventilene og start NoXygen.

Monteringsanvisning MA 9.E.6

TTM Mag 76 Magnetfilter



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no