

Monteringsanvisning MA 9.E.7

TTM Mag 250 Magnetfilter




Installasjon

Mag 250 kobles til ved hjelp av stålflattede slanger på systemets returledning. På både tur og retur fra magnetfilteret skal det monteres en kuleventil med minimums dimensjon DN20 . Tur og retur til magnetfilteret skal være montert minst 500 mm fra hverandre. Tilkoblingene på Mag 250 er DN 25, innvendig gjenget.

Etter montering av slanger og kuleventiler:

1. Åpne begge kuleventilene og ventil til all luft i filterbeholderen er drenert gjennom luftepotten.
2. Start pumpen.

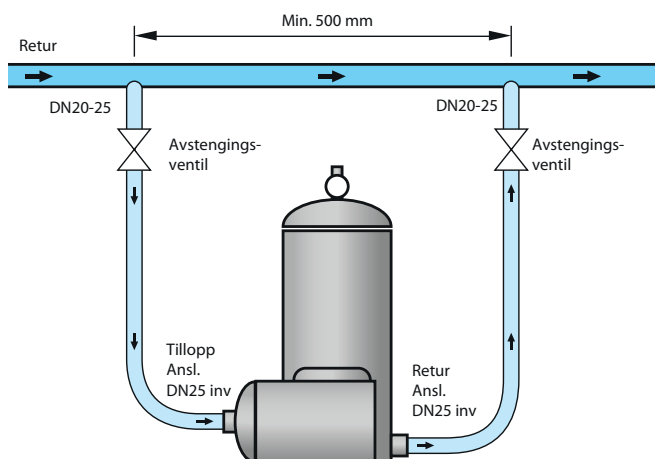

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Kontroller filteret regelmessig og bytt om nødvendig. Intervallene for bytting er avhengig av systemets størrelse og mengden partikler i væsken.

Hvis væsken er sterkt forurenset anbefaler vi at filteret kontrolleres noen dager etter Mag 250 er installert i systemet.

Monteringsanvisning MA 9.E.7

TTM Mag 250 Magnetfilter



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no