

Monteringsanvisning MA 9.E.8

RTB 61 Blandekar for systemvæske



Blandekaret RTB 61 er en komplett enhet med væskebeholder, pumpe og armatur for blanding og påfylling av væske i varme- og kjølesystemer.

Beholderen er laget av polyetylen, som ved vanlig bruk ikke krever noe spesiell vedlikehold.

- A. Pumpe: Wilo WJ 203 X, 1x230 V
- B. Avstengingsventil
- C. Tilbakeslagsventil
- D. Bunnventil med sil
- E. Dreneringsventil
- F. Avstengingsventil
- G. Kar

Rør PEX 15 mm og 28 mm.

Påfylling


1. Fyll beholderen med ønsket mengde vann.
2. Ved første gangs start må pumpen også fylles med vann.
3. Avstengningsventil F skal være lukket.
4. Start pumpen, ventil B skal være åpen.
5. Fyll den nødvendige mengden glykol, og la væskene blandes.
6. Åpne ventil F og steng ventil B.
7. Etter påfylling skal alt av glykolrester spyles ut av pumpen.
8. Lukk ventil F.

Viktig ved endt påfylling:

Ikke oppbevar overflødig væske i påfyllingskaret. Dette fordi væsken kan brytes ned i kontakt med det omliggende oksygenet, og dermed endre egenskaper og funksjon. Selve karet og dets komponenter kan ta skade av nedbrytingen.

OBS

Brine-basert glykol, hovedsakelig etylenglykol, og relaterte inhibitorer klassifiseres som farlig avfall og må ikke tømmes i kloakkavløpet. Kontakt alltid lokal brann- og miljømyndighet angående gjeldende bestemmelser for håndtering av den aktuelle kuldebæreren.

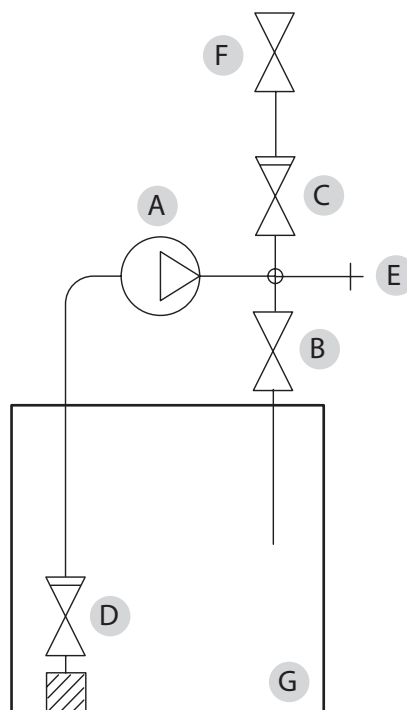

Monteringsanvisning MA 9.E.8

RTB 61 Blandekar for systemvæske



For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no

Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.

Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no